



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202504018

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县自来水公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2025 年 4 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告


报告编号: WSH202504018

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250401801	GB 5749 -2022	单项 判定
				泵房		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.39	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.80	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	524	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	207	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.64	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.68	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	56.9	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.53	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	164	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0030	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.055	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.22	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.07	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0019	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0036	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0093	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.019	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.38	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)

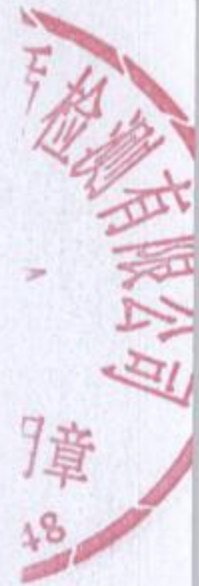

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202505029

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250502901	GB 5749 -2022	单项 判定
				泵房		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.47	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.71	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	560	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	262	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.60	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.61	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	54.3	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.12	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	153	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.127	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.17	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.09	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00012	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00087	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0025	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.016	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.20	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202506006

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH250600601	GB 5749 -2022	单项 判定
				泵房		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.39	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.80	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	576	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	226	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.60	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.75	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	60.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.36	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	160	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0046	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.293	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.22	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
31	二氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸*	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0020	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0036	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0084	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.018	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.36	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)